



201819122668

检 测 报 告

(粤)知青检测(2020)第 1224 号

项目名称：废水检测

受检单位：乐昌市雅鲁污水处理有限公司（坪石污水处理厂）

检测类别：委托检测

报告日期：2020 年 8 月 26 日

广东知青检测技术有限公司（检测检验专用章）



一、检测目的

广东知青检测技术有限公司受乐昌市雅鲁污水处理有限公司（坪石污水处理厂）委托，对其废水进行检测。

二、检测情况

客户名称：乐昌市雅鲁污水处理有限公司（坪石污水处理厂）

采样时间：2020年8月17日

采样人员：周杰、张旭越

样品类型：废水

分析时间：2020年8月17日至22日

分析人员：周杰、张旭越、曾颖、陈惠红、连文英、龙芳、崔绮霞、钟妮、何嘉滢、谢燕芳、唐慧、潘文文

三、检测项目、检测方法、使用仪器及最低检出限

类别	项目	标号或依据	仪器设备	检出限	
废水	pH值	便携式pH计法《水和废水监测分析方法》第四版增补版	便携式pH计	—	
	悬浮物	GB/T 11901-1989	BSA-124S-CW天平	4 (mg/L)	
	色度	GB/T 11903-1989	—	—	
	化学需氧量	HJ/T 399-2007	7200 可见分光光度计	3.0 (mg/L)	
	氨氮	HJ 535-2009		0.025 (mg/L)	
	总磷	GB/T 11893-1989		0.01 (mg/L)	
	六价铬	GB/T 7467-1987		0.004 (mg/L)	
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987		0.05 (mg/L)	
	总氮	HJ 636-2012	UV-3000 紫外可见分光光度计	0.05 (mg/L)	
	五日生化需氧量	HJ 505-2009	溶解氧测定仪	0.5 (mg/L)	
	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018	电热恒温培养箱	20 (MPN/L)	
	石油类	HJ 637-2018	EP600 型红外分光测油仪	0.06 (mg/L)	
	动植物油				
	总汞	HJ 694-2014	AFS-8220 型双道原子荧光光度计 8220-16112159	0.04 (ug/L)	
	总砷			0.3 (ug/L)	
	总镉	GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计	0.001 (mg/L)	
	总铬	HJ 757-2015		0.03 (mg/L)	
	总铅	GB/T 7475-1987		0.01 (mg/L)	
	烷基汞	甲基汞	GB/T 14204-1993	气相色谱仪	10 (ng/L)
		乙基汞			20 (ng/L)





四、检测结果

感官描述 检测项目		检测结果 (单位: mg/L 除 pH 值、色度、粪大肠菌群、烷基汞外)		标准限值
		进口	出口	
		ZQ2020-8-211	ZQ2020-8-21	
		灰色、微臭、无浮油	无色、无味、无浮油	
pH 值 (无量纲)		7.43	7.40	6~9
悬浮物		13	7	20
色度 (倍)		6	3	30
化学需氧量		46.6	19.4	40
氨氮		17.1	0.290	8
总磷		2.22	0.86	1
六价铬		0.010	0.007	0.05
阴离子表面活性剂		0.11	0.05	1
总氮		18.5	13.1	20
五日生化需氧量		15.4	5.7	20
粪大肠菌群 (MPN/L)		2.2×10^3	1.3×10^3	10000
石油类		ND	ND	3
动植物油		0.07	0.06	3
总汞		6.5×10^{-4}	4×10^{-5}	0.001
总砷		3.73×10^{-2}	2.3×10^{-2}	0.1
总镉		0.005	0.001	0.01
总铬		ND	ND	0.1
总铅		0.1	ND	0.1
烷基汞	甲基汞 (ng/L)	ND	ND	不得检出
	乙基汞 (ng/L)	ND	ND	
备注		1、ND 表示分析结果低于分析方法的最低检出限; 2、执行广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB 44/26-2001) 第二时段的一级标准和 GB 18918-2002 一级标准中的 B 标准交叉执行。		

技术
测专



五、采样分布图

天气: 晴 气温: 32° C 气压: 99.3kpa
风向: 南 风速: 1.0m/s

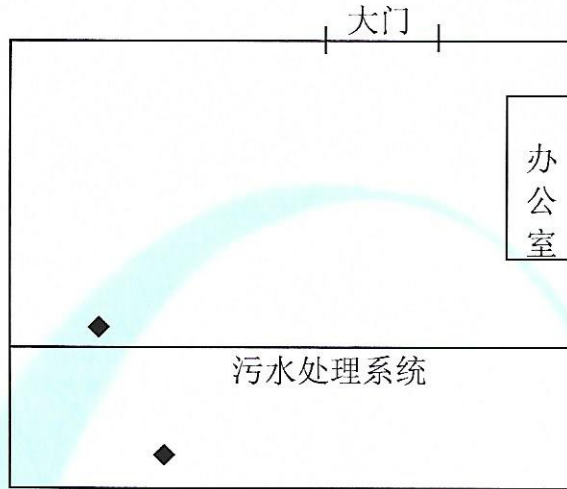

注: ◆为废水监测点位布置

六、采样现场

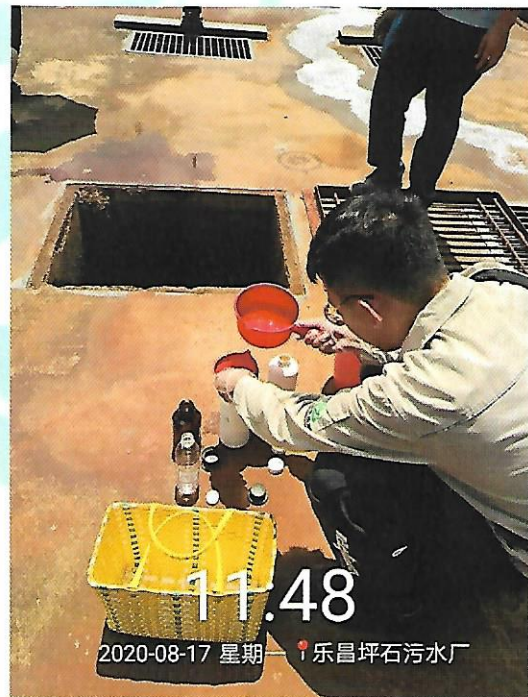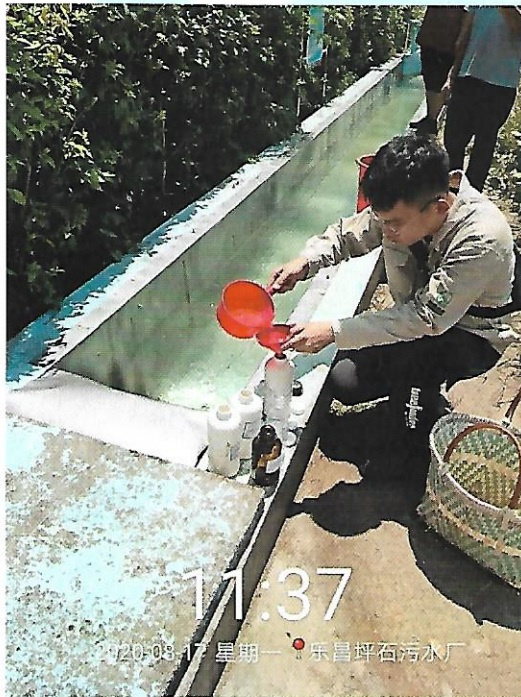

报告编写: 李星贤

审核: 冯永盛 签发: 陈智斌

签发日期: 2020年8月26日

广东知青检测技术有限公司 (检测检验专用章)

